


Местный вентиляционный отсос МВО

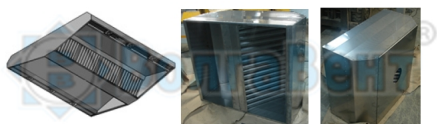

Местные вентиляционные отсосы устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания. МВО изготавливаются 2-х типов: приточно-вытяжные МС и вытяжные МСВ. По типу конструкции отсосы вентиляционные подразделяются:

- Приточно-вытяжные – МВО-МС; МВО-МС-01; МВО-МС-02; МВО-МС-03; МВО-МС-04.
- Вытяжные – МВО-МСВ; МВО-МСВ-01; МВО-МСВ-02; МВО-МСВ-03; МВО-МСВ-04; МВО-МСВ-05.

Поток приточного воздуха направляется вниз от вентиляционного отсоса под углом 45° . Местные вентиляционные отсосы типа МСВ устанавливаются в основном на тех предприятиях, где уже имеется приточная вентиляция или там, где в ней нет необходимости, а имеется естественный приток. Каркас вентотсоса в стандартном исполнении изготавливается из окрашенной порошковой краской профильной трубы из конструкционной стали. Не видовые облицовки (задние, верхние) изготавливаются из окрашенной порошковой краской листовой конструкционной (черной) стали. Лицевые, боковые и внутренние облицовки, фильтры, рассеиватели и жироборники отсосов изготовлены из нержавеющей стали. Вентиляционные отсосы могут соединяться между собой в единый пакет, не имеющий боковых перегородок, за счет чего при их соединении образуется общий воздухопровод: отдельно для вытяжной и отдельно для приточной секции. Предусмотрено пристенное крепление отсосов, подвесное и

островное на специальной ферме.

Каж

дый отсос вентиляционный может комплектоваться фильтрами, рассеивателями приточной вентиляции, светильниками и жироборниками, которые устанавливаются без использования инструмента. С каждым комплектом отсосов поставляется эксплуатационная документация.

Рекомендуемая высота подвески вентотсосов:

- МВО-МС, МВО-МСВ, МВО-МС-01, МВО-МС-04, МВО-МСВ-01, МВО-МСВ-04 - 1,5-1,6 м. над уровнем пола.

- МВО-МС-02, МВО-МСВ-02, МВО-МС-03, МВО-МСВ-03 - 1,9-2,0 м. над уровнем пола.

- МВО-МСВ-05 устанавливаются на крышу жарочных шкафов.

Приточно-вытяжные вентиляционные отсосы

Маркировка


Внешний вид

Принцип работы


МВО-МС




МВО-МС-01

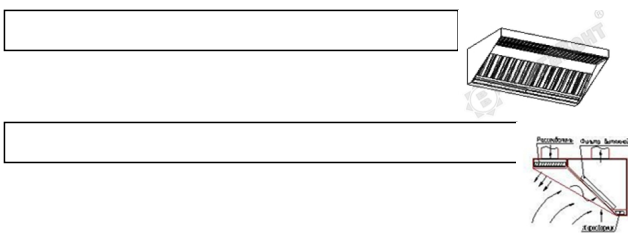


МВО-МС-02

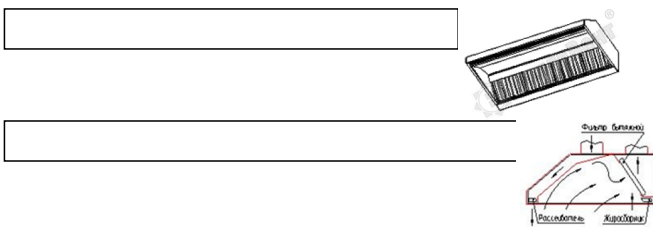

МВО-МС-03

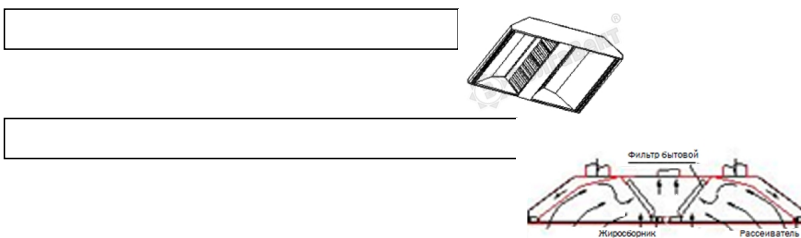

МВО-МС-04

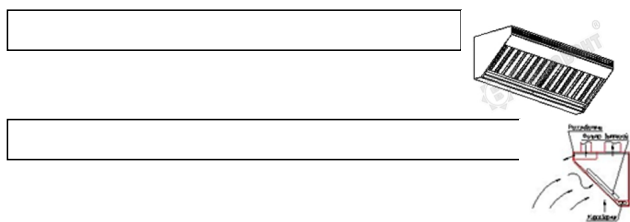


Вытяжные вентиляционные отсосы

Маркировка

Внешний вид

Принцип работы



МВО-МСВ

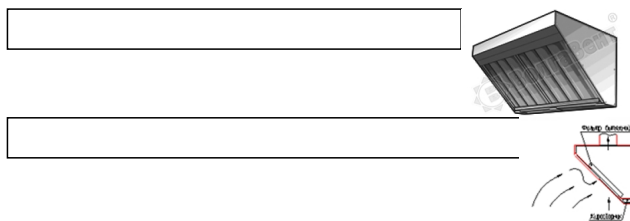

МВО-МСВ-01





МВО-МСВ-02



МВО-МСВ-03



МВО-МСВ-04



МВО-МСВ-05 (для установки на пол, черновые и шкафы)

